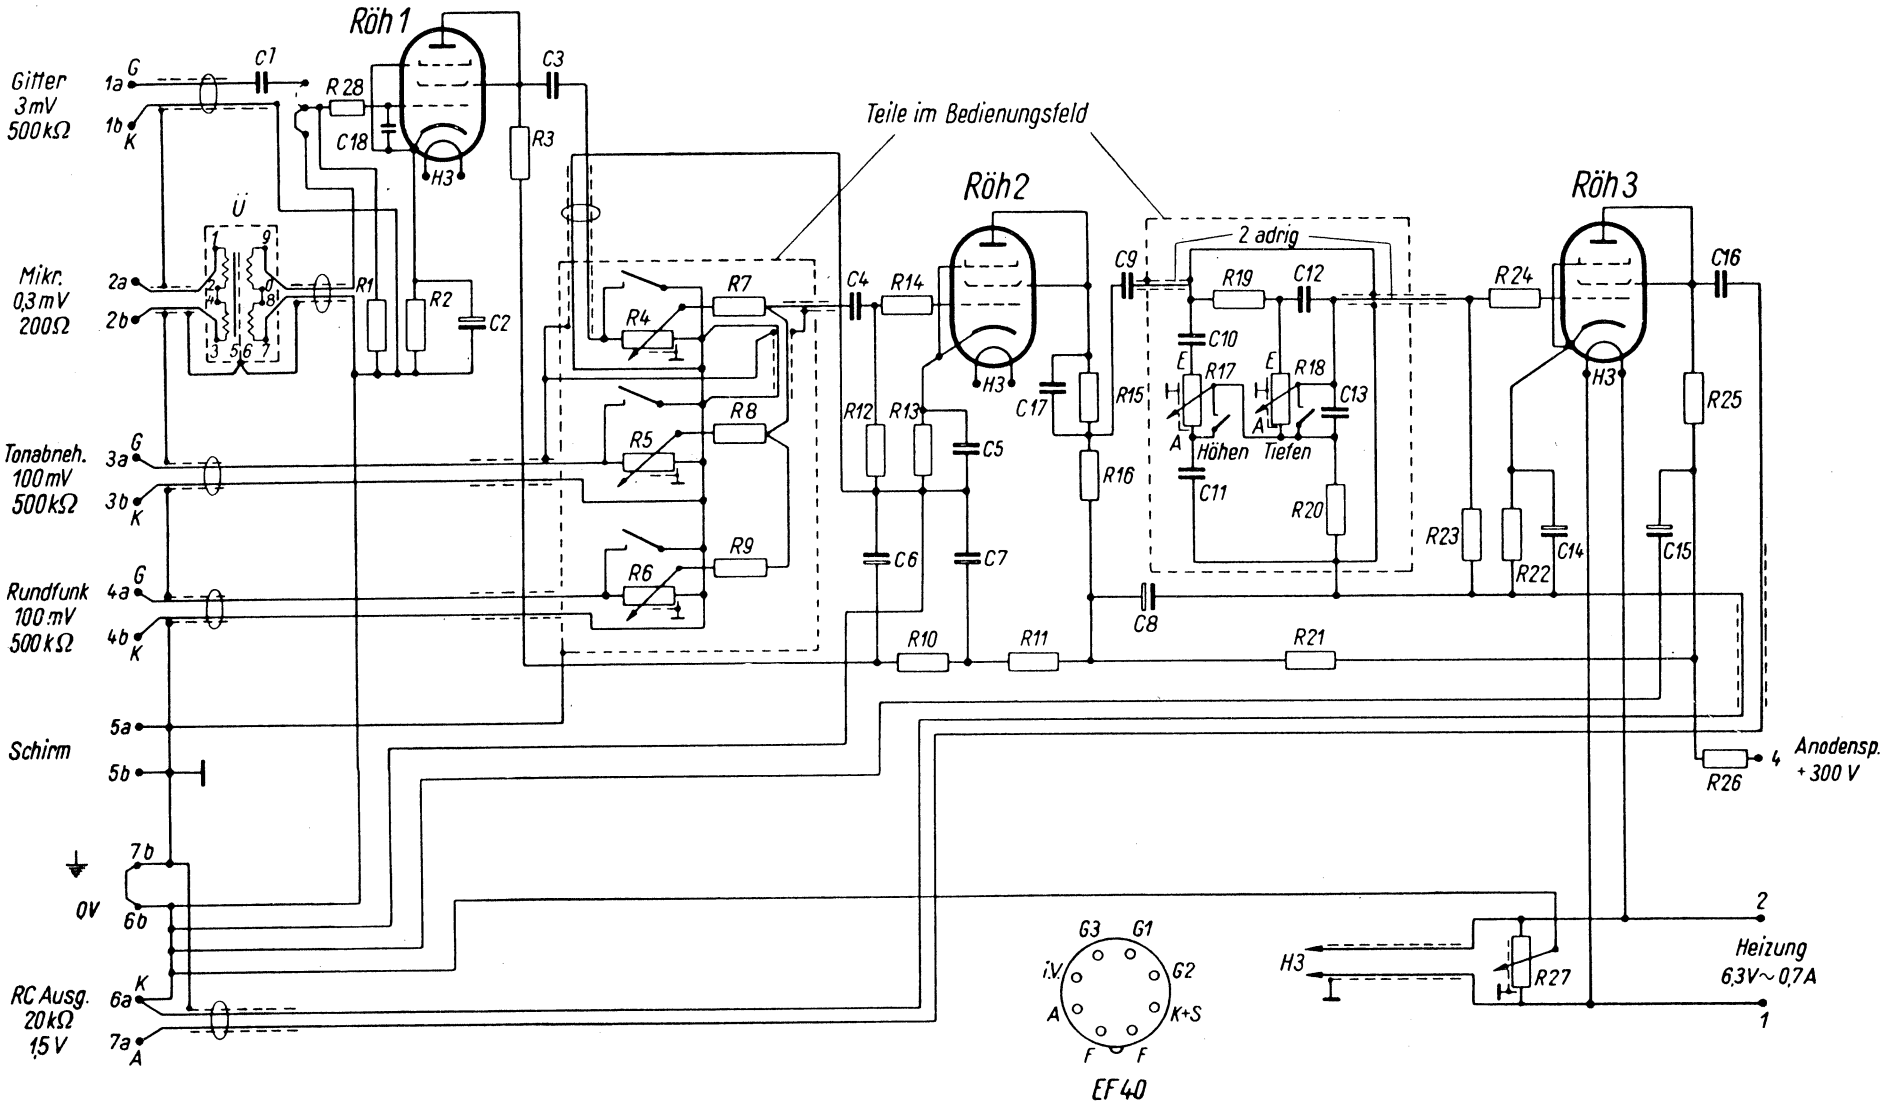
Röh 1
Röh 2
Röh 3
Teile im Bedienungsfeld
2 adrig
Gitter 3 mV 500 kΩ
Mikr. 0,3 mV 200 Ω
Tonabneh. 100 mV 500 kΩ
Rundfunk 100 mV 500 kΩ
Schirm
0V
RC Ausg. 20 kΩ 1,5 V
Höhen
Tiefen
Anodensp. + 300 V
Heizung 6,3V~ 0,7A
EF 40